

猛暑 32万KW不足
平年 11万KW不足

最大需要
506万KW


猛暑

供給力
474万KW


最大需要
485万KW

平年並の夏

参考図1
国が公表した予測
2011.11.1

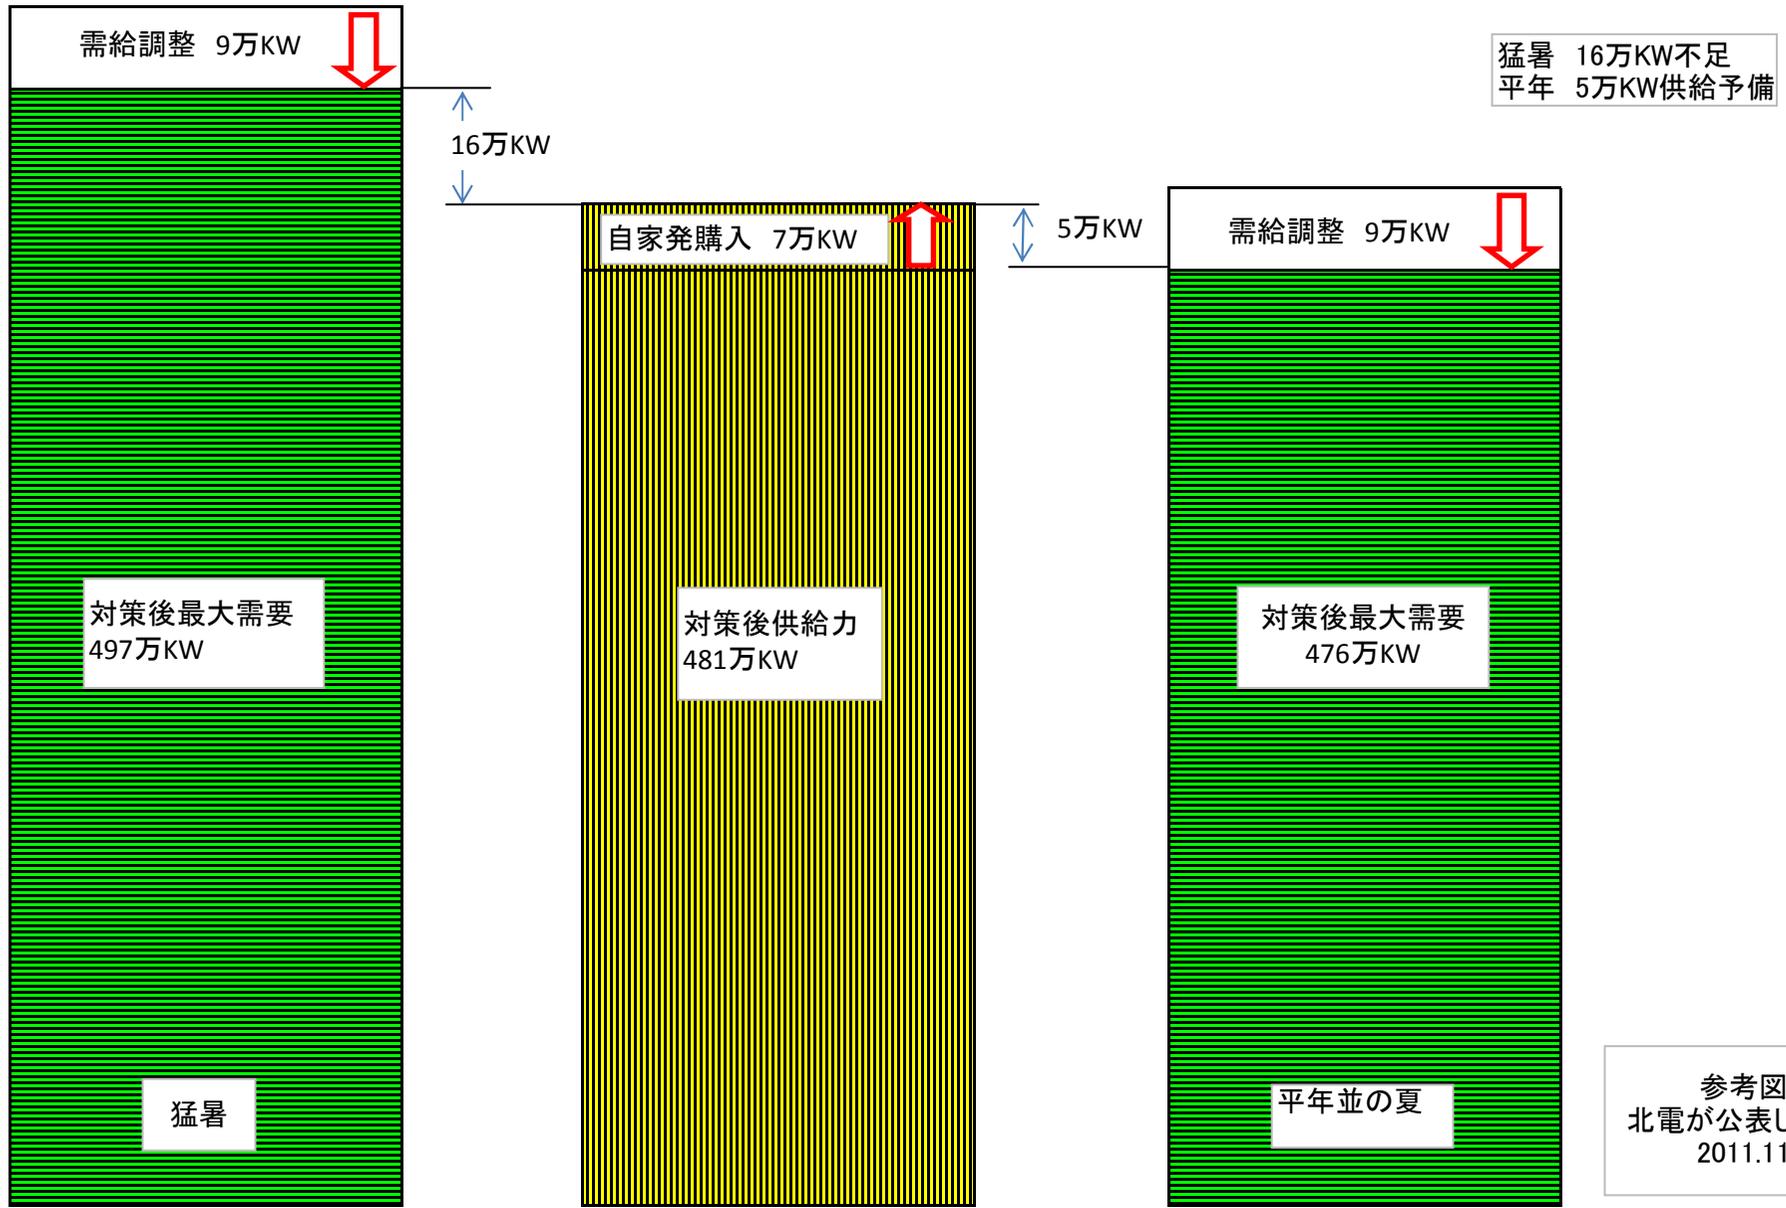

参考図2
北電が公表した数値
2011.11.2

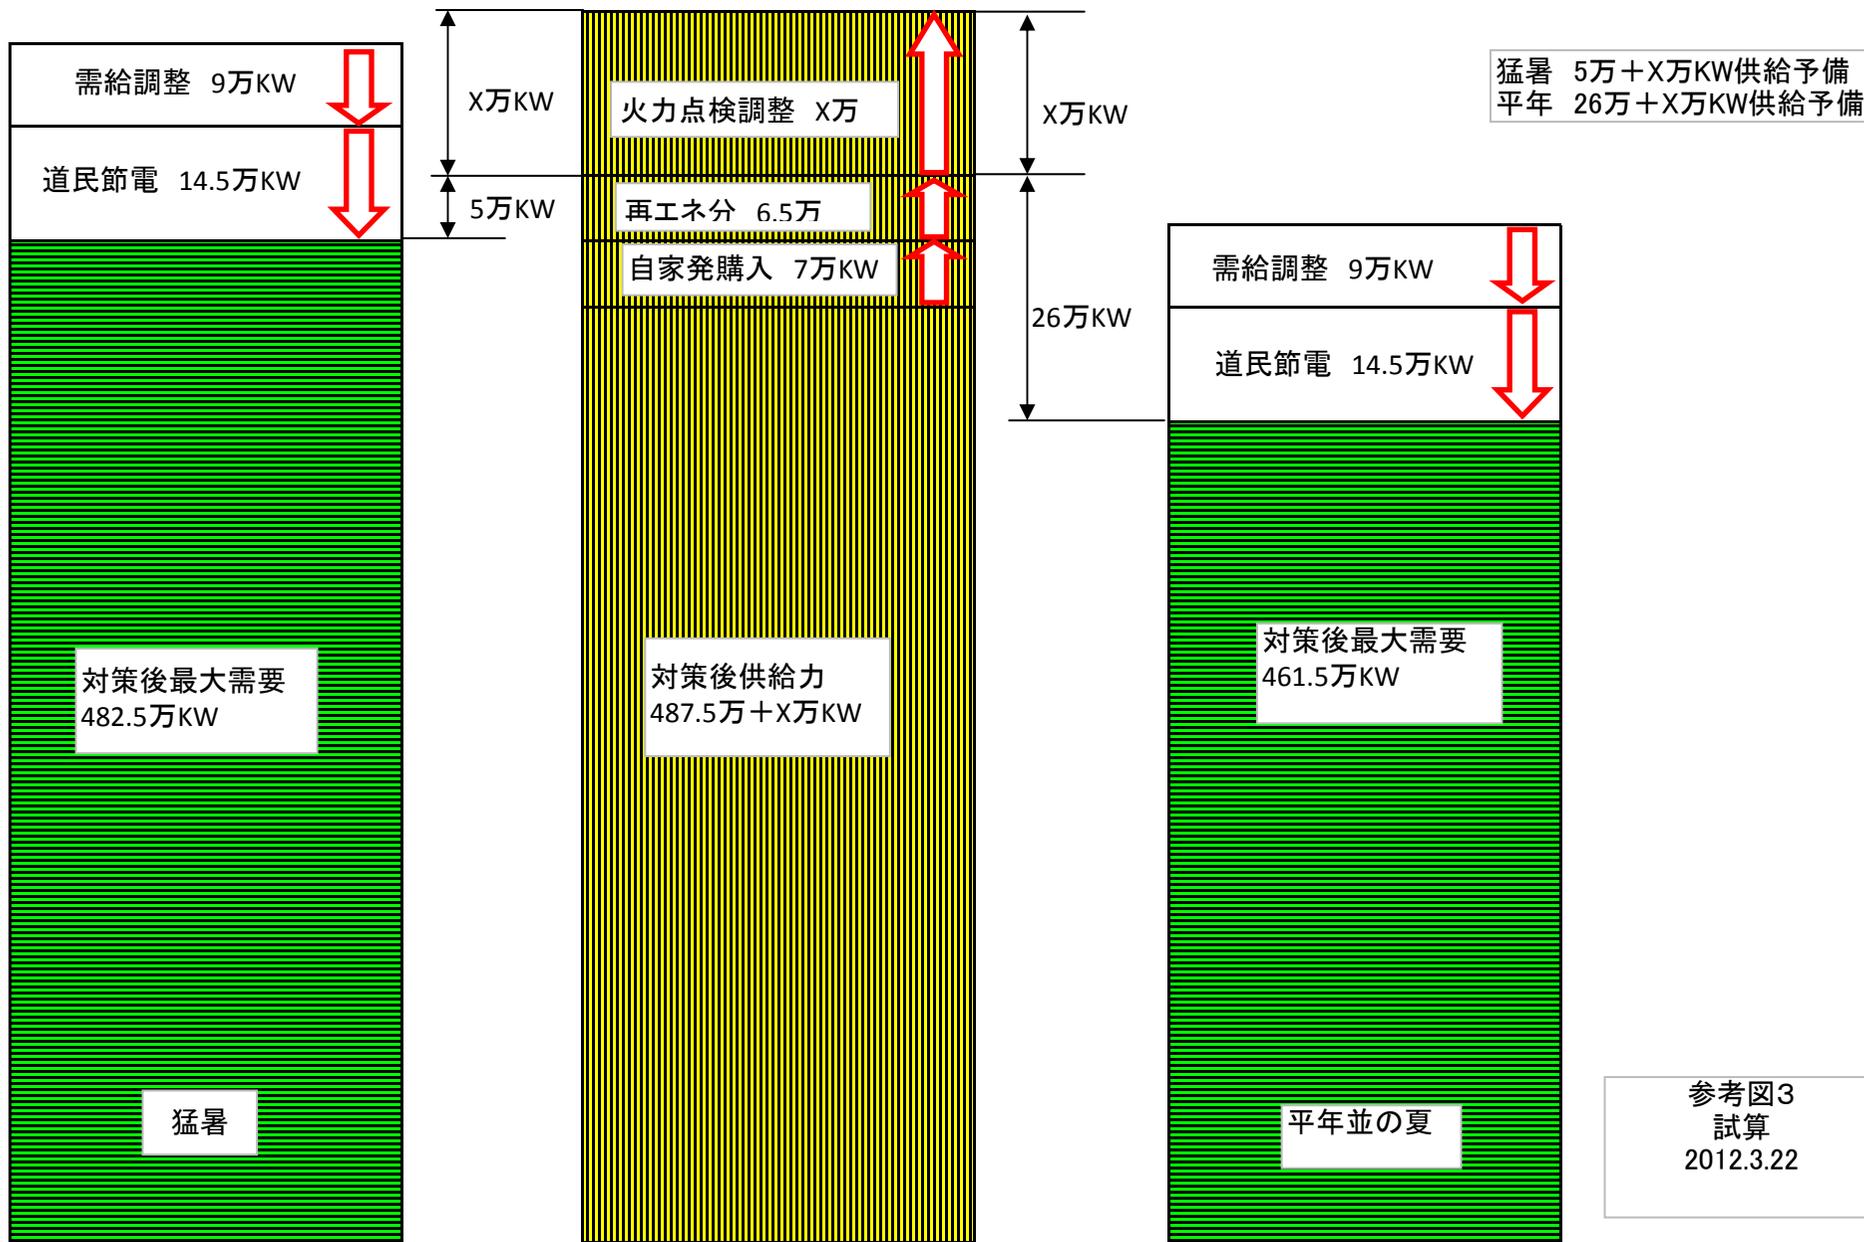

参考図3
試算
2012.3.22